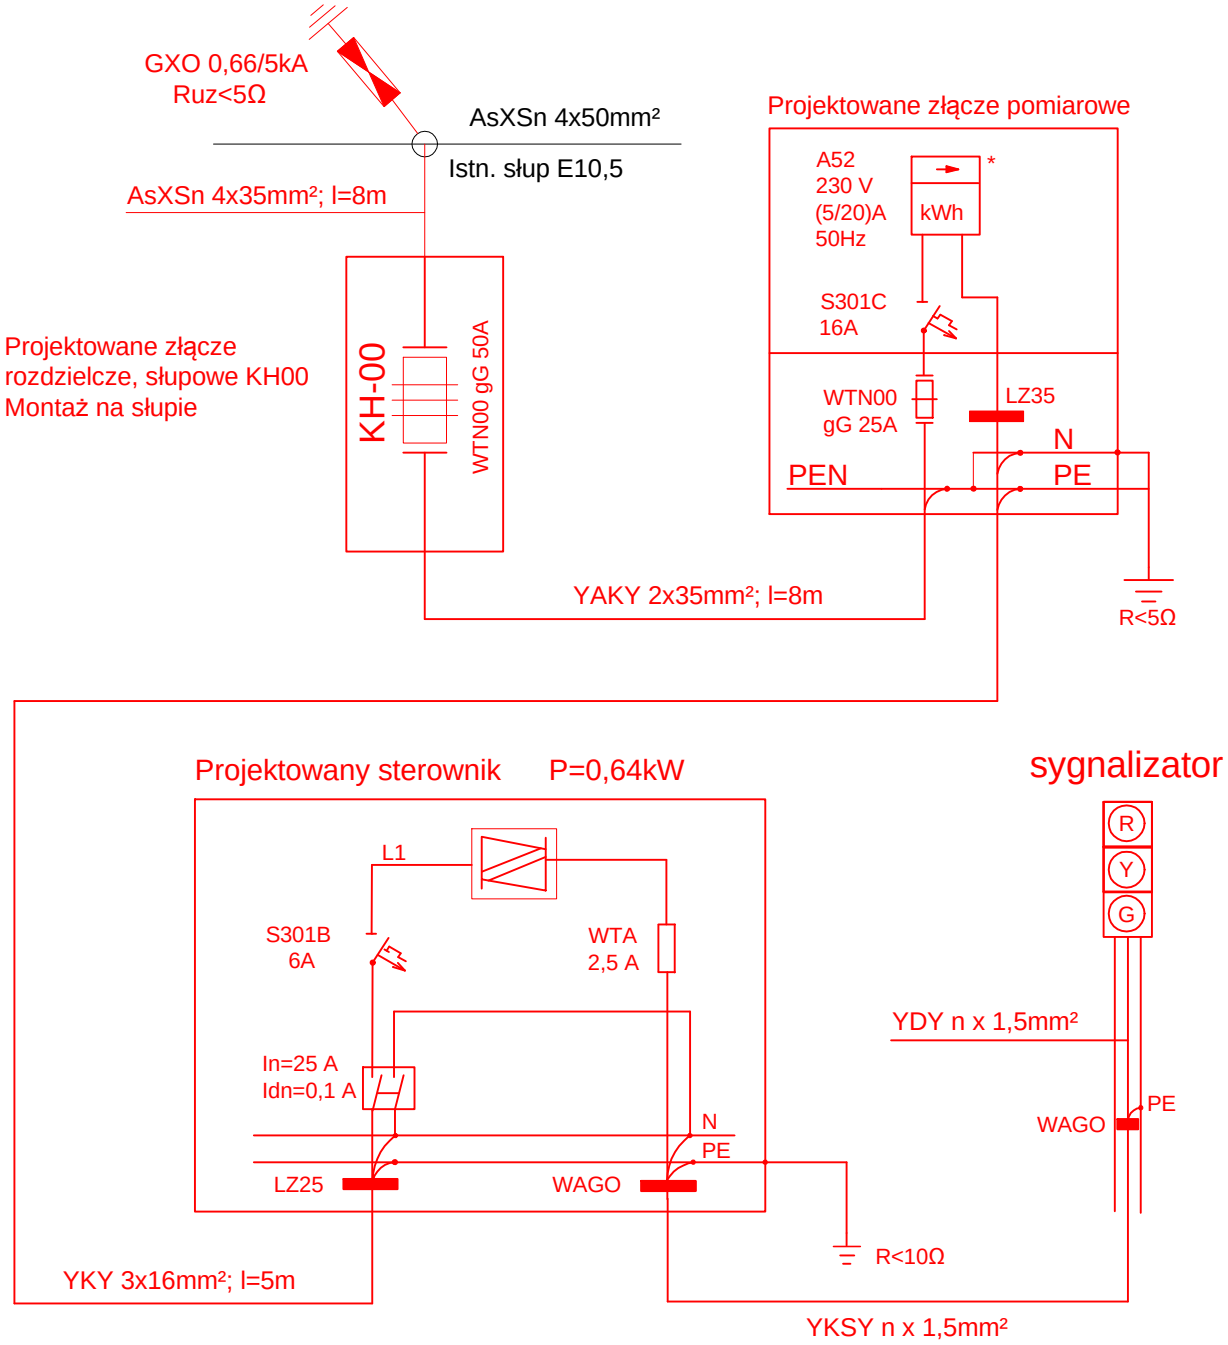

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa

Samoczynne wyłączenie zasilania:
- w sieci PGE - układ TN-C
- w sieci zalicznikowej - układ TN-S
zgodnie z Rozporządzeniem MP z 8.10.90r (Dz.U. z 1990 nr 81, poz 473 oraz PN - IEC 60364

urządzenia istniejące
urządzenia projektwane

Zamawiający	*Wykonawca*					
Powiat Łódzki Wschodni *ul. Sienkiewicza 3* *90 - 954 Łódź*	stadtraum	*stadtraum Polska Sp z o.o.* *ul. Nektarowa 11,* *62-002 Suchy Las*				
	Data opracowania	*11.2013*	*Skala*		*Numer rysunku*	*5*
Nazwa opracowania	*Nazwa rysunku*	*Schemat rozprowadzenia kabli od sterownika*			*Numer arkusza*	*0*
"Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie gmina Andrespol"	*Projektant*	*mgr inż. Piotr Piskorek*		*Podpis*		
	nr upr. bud.	*ZAP/0219/POOE/11*				
	Sprawdzający	*mgr inż. Wojciech Marciniak*		*Podpis*		
	nr upr. bud.	*331/74/Pm*				